

施設別・温室効果ガス排出量 5年間推移

単位:t-CO₂


| | R2・2020年度 | R3・2021年度 | R4・2022年度 | R5・2023年度 | R6・2024年度 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ※ 玉村町役場 | 230.8 | 132.2 | 132.2 | 140.3 | 138.4 |
| 老人福祉センター | 36.9 | 43.9 | 43.9 | 43.8 | 40.2 |
| まちなか交流館 | 16.5 | 16.7 | 16.7 | 17.3 | 15.2 |
| ふるハート交流館 | 13.3 | 16.4 | 16.4 | 18.9 | 17.3 |
| ※ クリーンセンター | 694.7 | 694.6 | 694.6 | 732.8 | 643.3 |
| 玉村消防署 | 49.7 | 42.5 | 42.5 | 36.3 | 37.2 |
| ※ 道の駅玉村宿 | 181.0 | 181.4 | 181.4 | 187.5 | 170.4 |
| 勤労者センター | 21.6 | 25.4 | 25.4 | 28.7 | 27.7 |
| 北部公園 | 69.1 | 79.3 | 79.3 | 80.0 | 61.4 |
| 第一保育所 | 54.5 | 57.2 | 57.2 | 60.3 | 54.8 |
| 第二保育所 | 23.6 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.4 |
| 第三保育所 | 32.5 | 31.4 | 31.4 | 31.8 | 31.7 |
| 第四保育所 | 32.5 | 35.0 | 35.0 | 35.7 | 31.8 |
| 第五保育所(廃所) | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 南児童館 | 3.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 健康の森児童館 | 6.4 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 8.3 |
| 中央児童館 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 5.1 | 4.0 |
| 西児童館 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3 | 5.5 |
| 上陽児童館 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 7.9 | 5.9 |
| 玉村小学校 | 67.2 | 66.7 | 66.7 | 62.4 | 55.8 |
| 南小学校 | 46.9 | 52.2 | 52.2 | 44.8 | 38.1 |
| 芝根小学校 | 60.3 | 66.5 | 66.5 | 51.2 | 37.0 |
| 中央小学校 | 46.3 | 51.0 | 51.0 | 50.1 | 46.8 |
| 上陽小学校 | 51.9 | 54.3 | 54.3 | 47.4 | 38.9 |
| 玉村中学校 | 101.6 | 101.2 | 101.2 | 87.6 | 75.8 |
| 南中学校 | 75.4 | 85.8 | 85.8 | 68.9 | 59.7 |
| ※ 学校給食センター | 357.1 | 353.4 | 353.4 | 360.2 | 347.0 |
| 玉村幼稚園 | 13.7 | 15.8 | 15.8 | 11.2 | 8.2 |
| ※ 文化センター | 218.0 | 291.9 | 291.9 | 301.0 | 300.2 |
| 文化財整理室 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| 社会体育館 | 7.2 | 31.7 | 31.7 | 43.8 | 48.8 |
| ※ B&G海洋センター | 365.9 | 428.4 | 428.4 | 380.5 | 355.5 |
| 総合運動公園 | 13.9 | 15.3 | 15.3 | 15.6 | 14.3 |
| 合計 | 2967.5 | 2928.3 | 3025.0 | 2995.0 | 2748.7 |

・「※」の付いている施設は排出量の多い6施設。

・役場庁舎では、太陽光パネルの設置や、LED照明への入れ替え、高効率空調への入れ替え等により、温室効果ガス排出量が大きく減少しています。

・文化センター、社会体育館、B&G海洋センターでは排出量が増加しています。コロナ禍で施設の稼働が縮小していたものがコロナ禍前の稼働状況に戻ったことが要因と考えられます。

施設別・温室効果ガス排出量 5年間推移

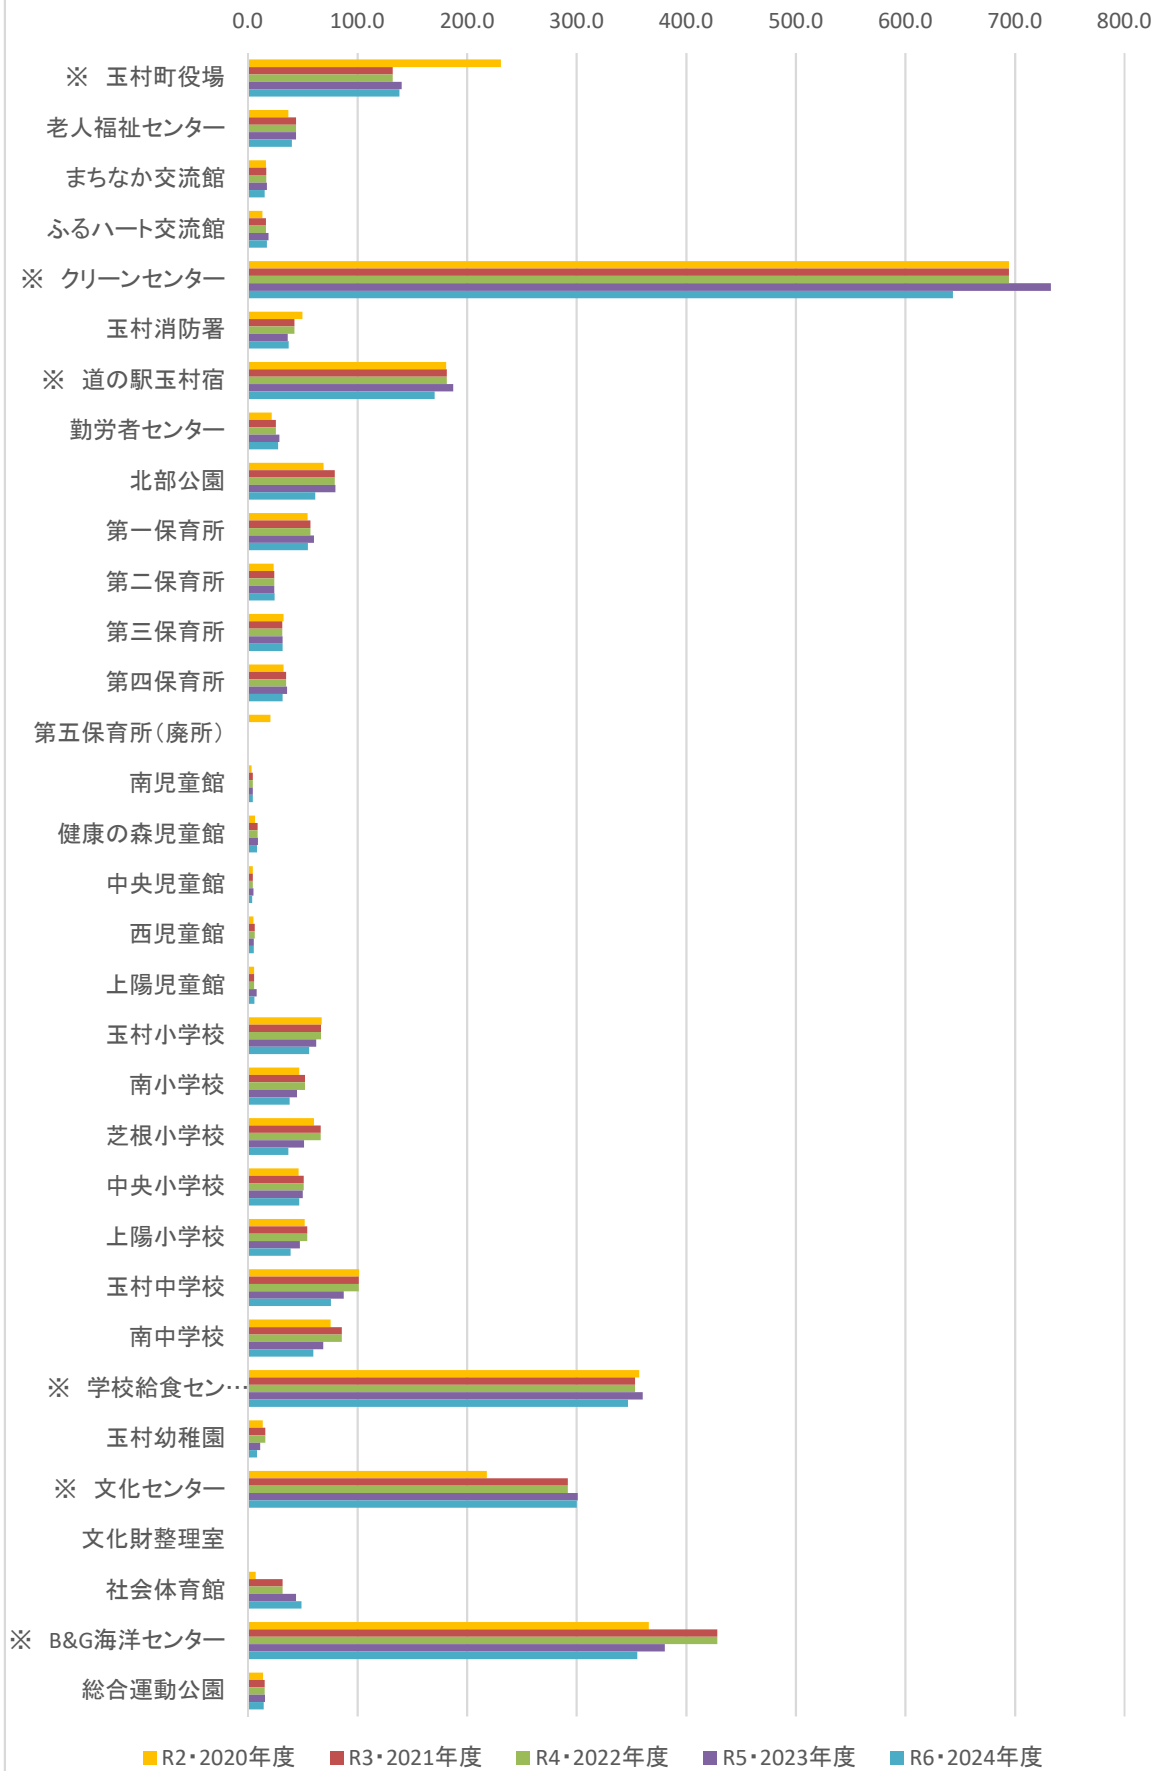

「※」の付いている施設は排出量の多い6施設。